



変更概要

サーバールーム集約化前

- : サーバルーム
- : 給気ダクト (冷)
- ← : 還気ダクト (暖)

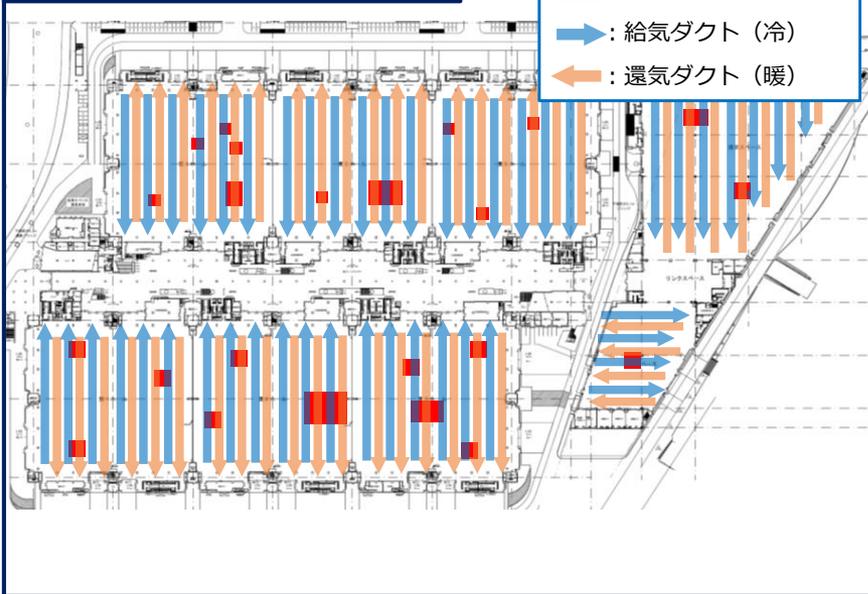

サーバールーム集約化後

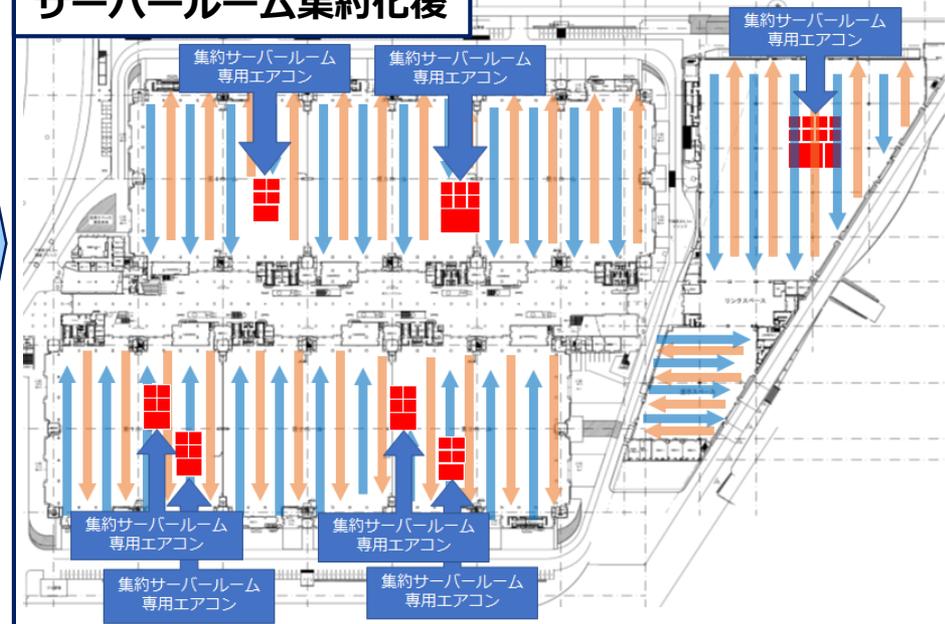

契約締結

- ・サーバールームがどこに配置されても冷却できるように、高い能力の空調設備とダクトを、全体に均一に配置
- ・CTA'sによる空調負荷の削減効果を見込み、当初発注仕様からその他エリア空調を削減した上で、契約締結

契約変更

- ・CTA'sにより、集約サーバールームへ空調能力を集中。その他エリアの空調能力低減

※CTA's(Centralized Technical Area)

I B C内に分散配置されていた世界各国の放送事業者等が使用するサーバールームを集約すること